



151212050105

检测报告

报告编号

AHEPD20091500700101


第 1 页 共 4 页

委托单位

安徽华塑股份有限公司

受检客户名称

安徽华塑股份有限公司

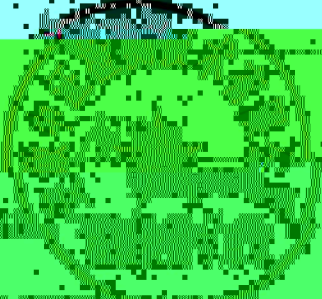

安徽中证检测技术有限公司

地址：安徽省合肥市包河区包公祠路111号 邮编：230026

检测报告

8

1. 检测目的：根据《GB 50203-2011 砌体结构工程施工质量验收规范》第 3.0.1 条规定，对砌体结构工程所用材料进行见证取样检测。

2. 检测依据：《GB 50203-2011 砌体结构工程施工质量验收规范》、《GB 50165-2017 砌体结构工程施工质量验收规范》、《GB 50165-2017 砌体结构工程施工质量验收规范》。

材料名称	规格	生产厂家	数量	检测项目	检测结果	备注
红砖	240mm×115mm×53mm	XX 有限公司	10000 块	抗压强度	25	
水泥砂浆	M10	XX 有限公司	10000 ㎡	抗压强度	10	

3. 检测结论：经检测，该批材料符合《GB 50203-2011 砌体结构工程施工质量验收规范》要求。

4. 检测单位：ATCC 中证检测技术有限公司（以下简称“ATCC”）。

第 3 页 共 4 页

参数	单位	检测点名称					
		DA03V9UM二期精馏废汽排放口			DA03V9UM二期精馏废汽排放口		
大气压	kPa	100.1	100.1	100.1	100.1	100.1	100.1
烟温	℃	32	32	33	29	29	29
截面积	m²	0.0314	0.0314	0.0314	0.0314	0.0314	0.0314
流速	m/s	10.9	11.0	10.8	10.0	10.4	10.1
动压	Pa	100	103	97	84	91	92
静压	kPa	-0.07	-0.07	-0.07	-0.06	-0.07	-0.07
含湿量	%	/	/	/	/	/	/
烟气流量	m³/h	1232	1244	1218	1131	1175	1190
标干流量	m³/h	972	982	963	902	933	910


 Ministry of Education, Culture and Sports Directorate General of Higher Education Directorate of Quality Assurance	 Ministry of National Education Directorate General of Secondary Education Directorate of Quality Assurance	 Ministry of Health Directorate General of Health Services Directorate of Quality Assurance	 Ministry of Justice Directorate General of Legal Services Directorate of Quality Assurance
--	--	--	--

检测报告

报告编号

AHEPD20001500700101

第 4 页 共 4 页



1. 检测目的: 检测该建筑内空气质量, 评估其是否符合国家相关标准。

2. 检测范围: 该建筑内所有主要房间, 包括会议室、办公室、大堂等。

3. 检测项目: 甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等。

4. 检测方法: 采用国家认可的检测方法, 使用专业检测设备。

5. 检测结果: 检测结果符合国家相关标准, 空气质量良好。

6. 检测结论: 该建筑内空气质量符合国家标准, 可以放心使用。

7. 检测日期: 2020 年 10 月 10 日。

8. 检测单位: 中证检测有限公司。

中证检测有限公司